



位置図

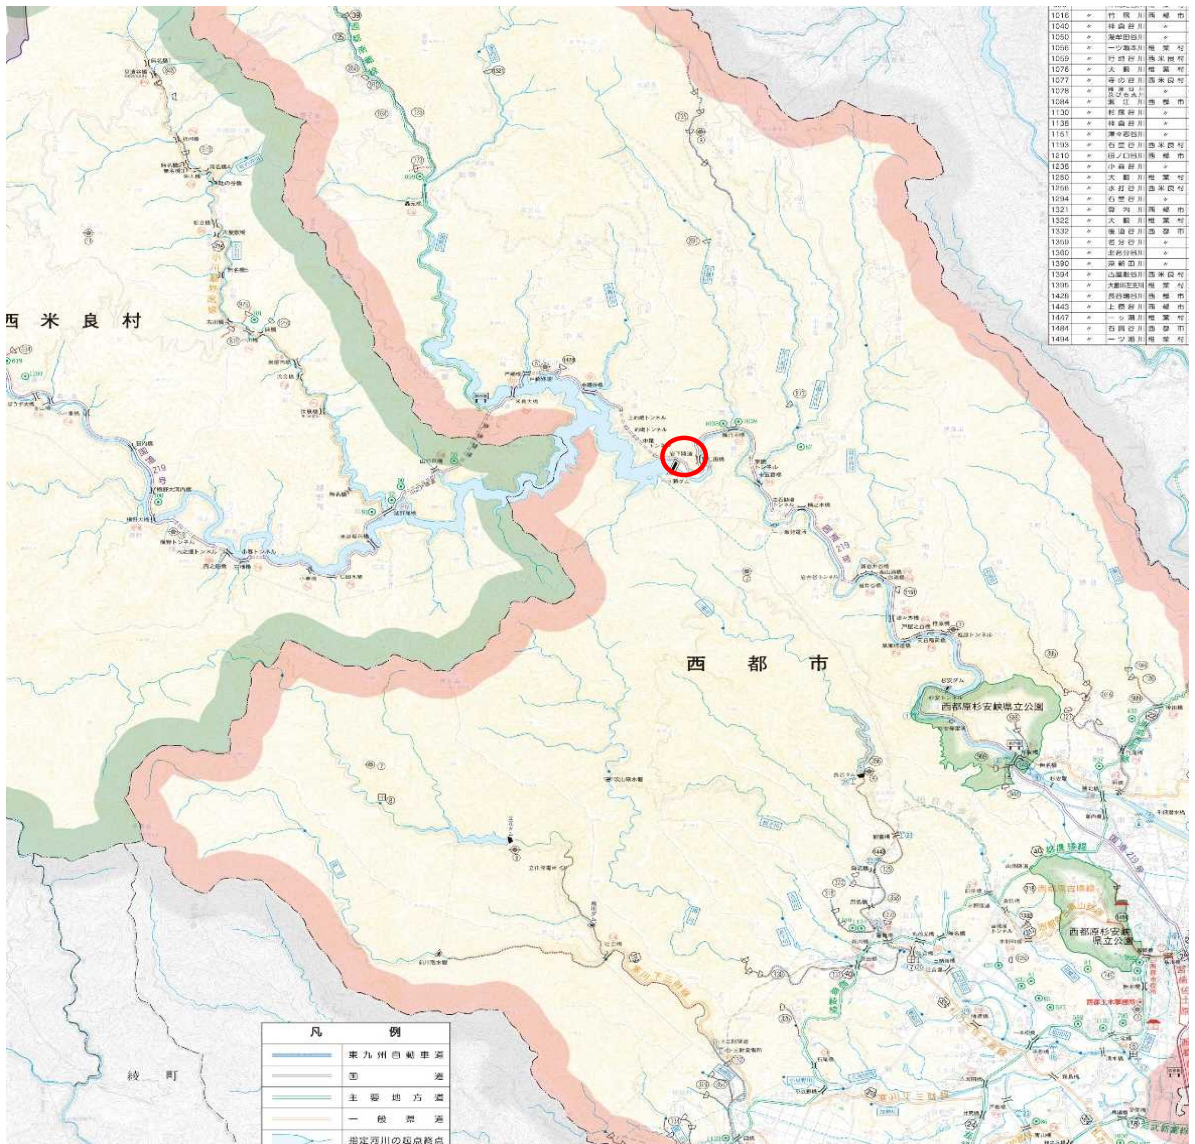

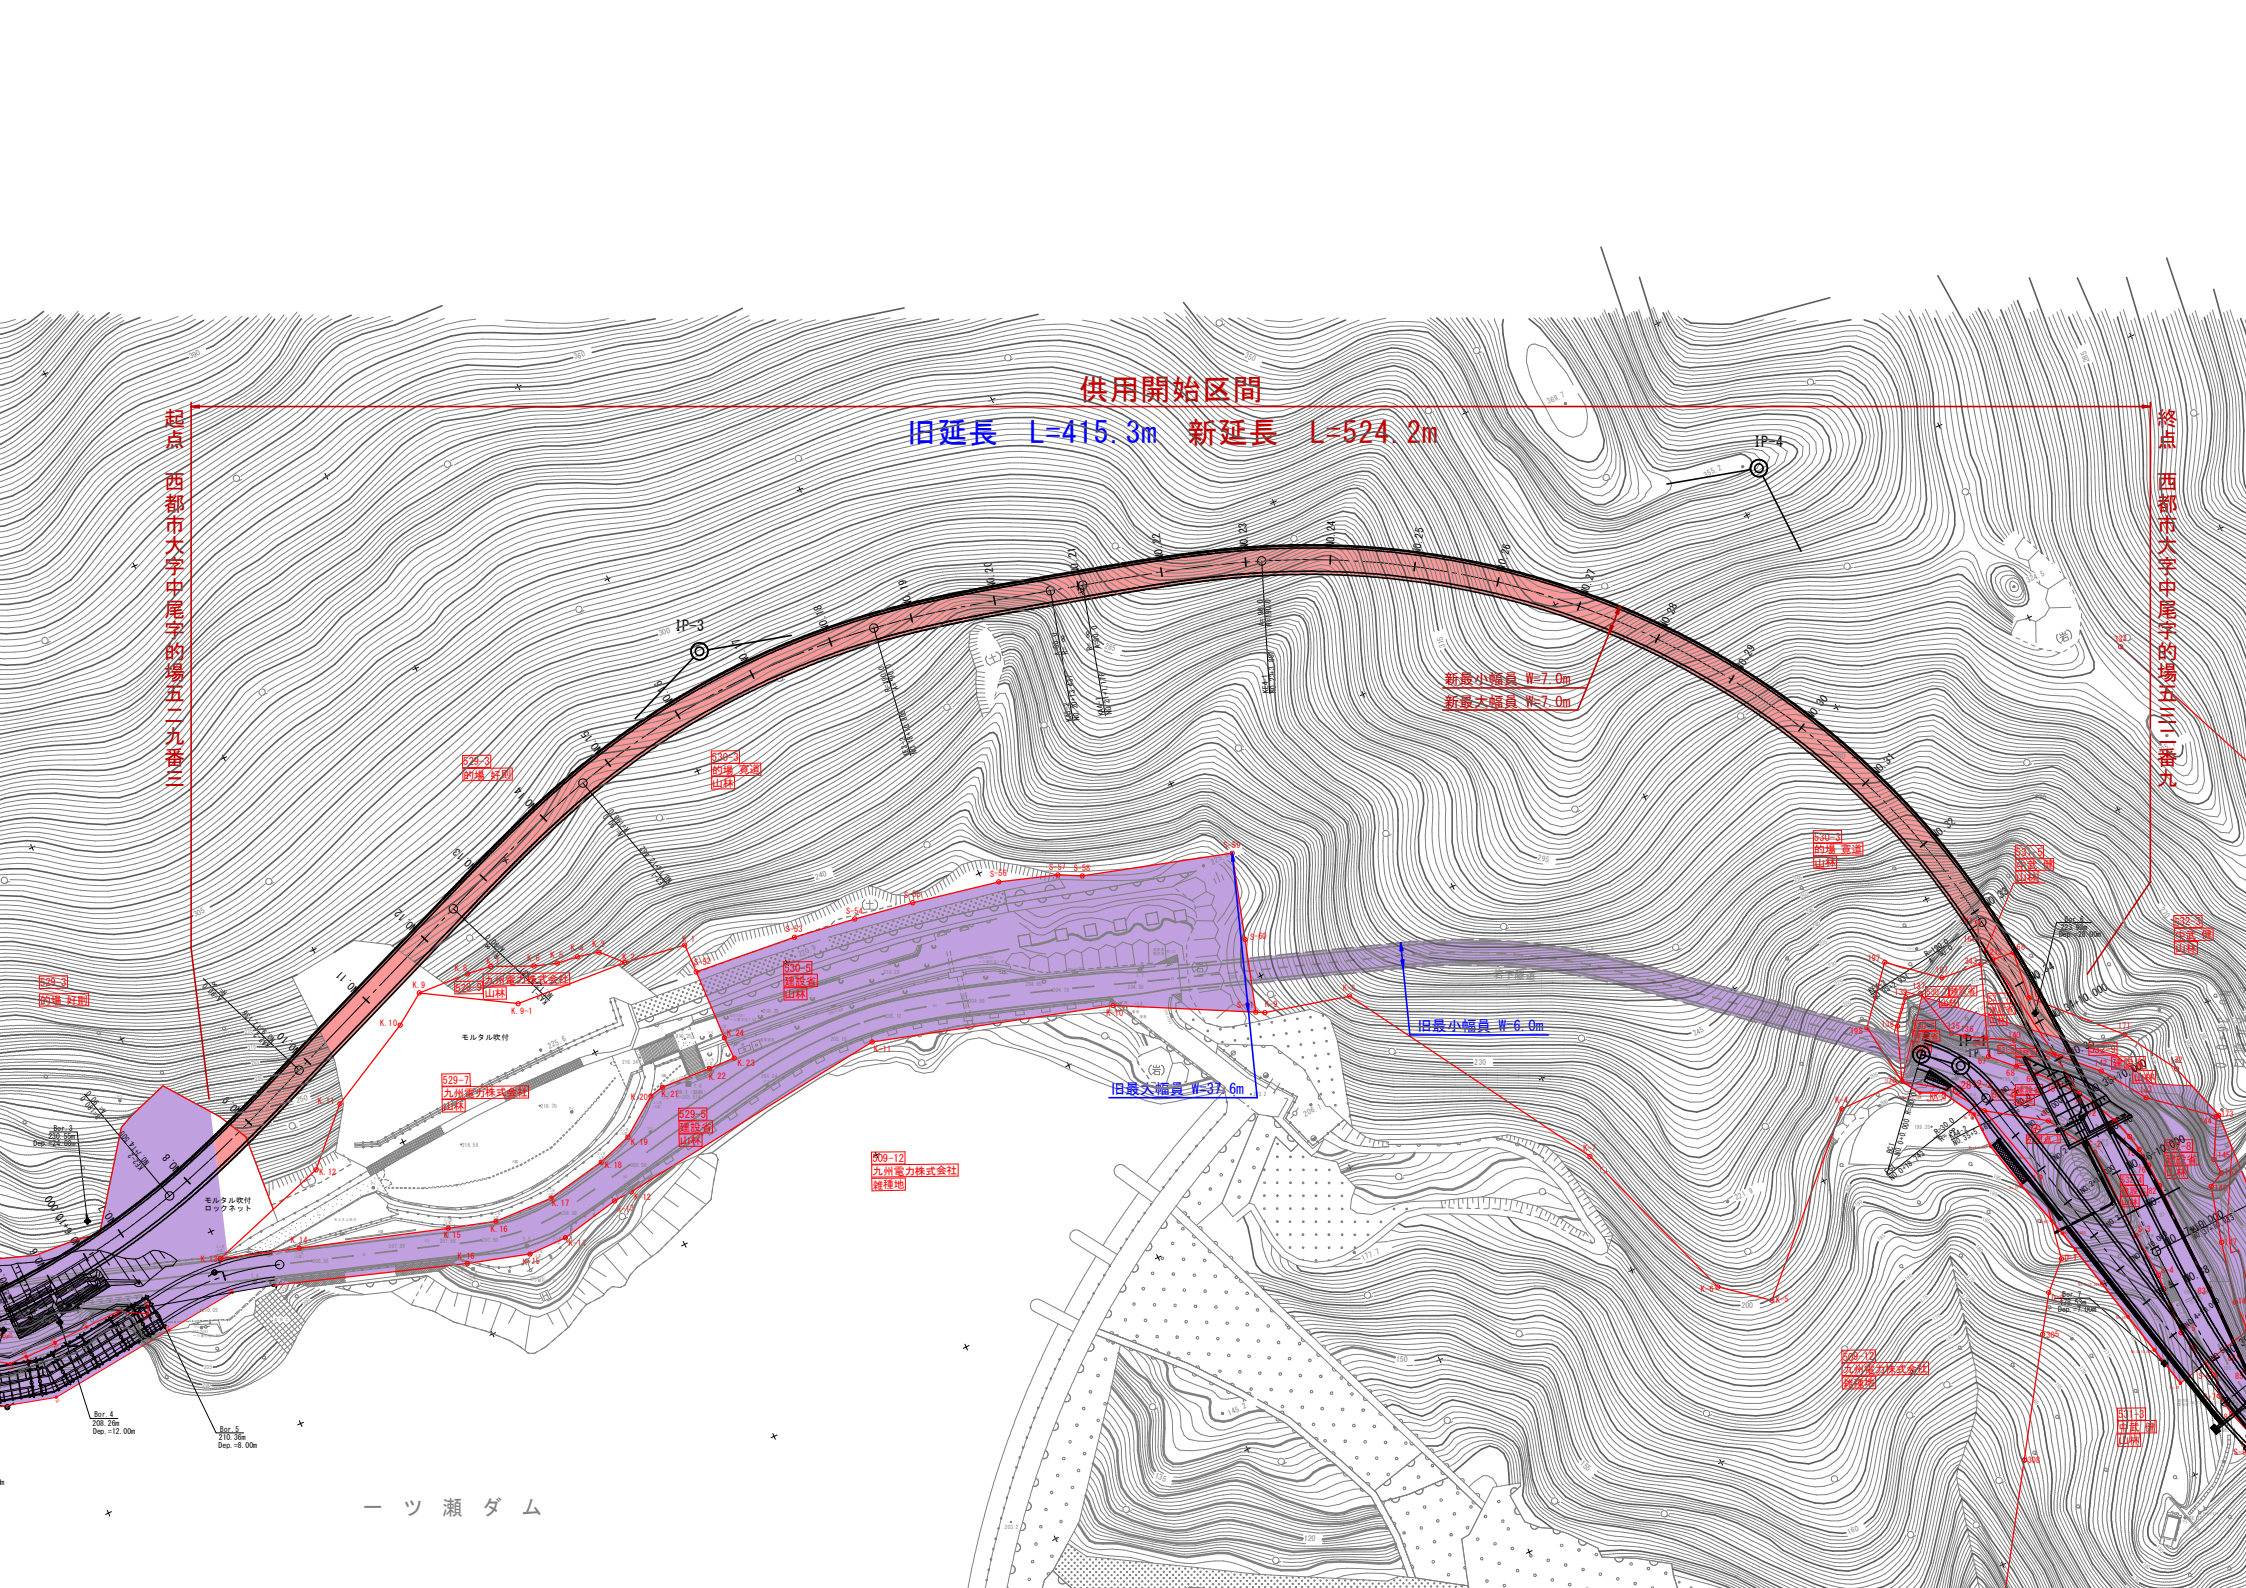

供用開始区間

旧延長 L=415.3m 新延長 L=524.2m

新最小幅員 W=7.0m
新最大幅員 W=7.0m

旧最小幅員 W=6.0m

旧最大幅員 W=37.6m

起点 西都市大字中尾宇の場五二九番三

終点 西都市大字中尾宇の場五二九番二

一ツ瀬ダム

Bar 4
200 Zim
Dep. +12.00m

Bar 5
210.36m
Dep. +8.00m

電圧降下
K 10

九州電力株式会社
529-1

電圧降下
K 11

電圧降下
K 12

電圧降下
K 13

電圧降下
K 14

電圧降下
K 15

電圧降下
K 16

電圧降下
K 17

電圧降下
K 18

電圧降下
K 19

電圧降下
K 20

IP-3

IP-4

九州電力株式会社
529-12
管理地

九州電力株式会社
529-12
管理地

九州電力株式会社
529-12
管理地

九州電力株式会社
529-12
管理地

九州電力株式会社
529-12
管理地